




PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA



USHUAIA, 08 AGO 2025

VISTO: El Expte E-165/2025, del Registro de la Dirección Provincial de Energía, caratulado: "Adquisición de materiales eléctricos de media y baja tensión – Departamento Distribución"; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Informe Técnico DPE N° 117/2025, Nota DPE N° 1448/2025 y Nota DPE N° 2304/2025, el Departamento Distribución solicita la compra de materiales eléctricos para mantenimiento y ejecución de redes de media y baja tensión.

Que se generó la Nota de Pedido N° 12/2025, estimando el gasto en la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL (\$ 53.865.000,00), mes base abril 2025.

Que mediante Decreto Provincial N° 996/2024 se declara la emergencia en el Sistema Eléctrico en el ámbito de la ciudad de Ushuaia, Almanza y San Sebastián desde el 01 de mayo de 2024 y hasta el día 31 de diciembre de 2025, a los fines de llevar a delante todas las acciones que garanticen la provisión y el suministro de electricidad.

Que a fs. 22 mediante Nota N° 79/2025 Letra M. Energía, se autoriza la compra solicitada.

Que el Director A/C autorizó iniciar el proceso de Licitación.

Que se adjunta a la presente las correspondientes especificaciones técnicas.

Que resulta necesario realizar un llamado a LICITACIÓN PRIVADA para tal fin.

Que en razón de lo expuesto corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones.

Que de acuerdo a lo establecido en el punto 55 artículo 34 del Decreto Provincial N° 674/11 se considera conveniente designar a los agentes, Ing. Jorge Fabián CANO, Jefe del Departamento Distribución, C.P. Agustina RODRIGUEZ, Jefe de la División Contable y la agente Laura PAREDES, Jefe División Compras, como integrantes de la Comisión de preadjudicación, y ante las ausencias de los mismos quienes sean designados como reemplazos en sus funciones.

Que se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 34° de la Ley Provincial N° 1015 y Resolución OPC N° 58/2021.

Que la erogación se encuadra en los alcances del Artículo 15°, inc. a) y Artículo 17°, inc. a) de la Ley Provincial 1015 y reglamentario de los Decretos Provinciales N° 674/2011, N° 188/2023, N° 565/2023 y Resolución M.E. N° 1120/2024.

Que se cuenta con fondos para afrontar el gasto que demandará la presente, debiéndose imputar el presente gasto a las partidas presupuestarias 293, 299, 272, 243 y 296 de la UGG 2582 y UGC 2500.

Que se ha dado intervención al Departamento Legal y Técnico según Dictamen Legal N° 220/2025.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar la presente en virtud de lo establecido en el Artículo 13° de la Ley Territorial N° 117 y Resolución D.P.E. N° 315/2025.

Por ello:

EL DIRECTOR A/C DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA
DISPONE:

ARTÍCULO 1º Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones confeccionado para la adquisición de materiales eléctricos de media y baja tensión – Departamento Distribución, conforme Anexo I, especificaciones técnicas adjuntas y de acuerdo a los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 2º Autorizar el llamado a Licitación Privada N° 08/2025 por la suma estimada de PESOS CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL (\$ 53.865.000,00), mes base abril 2025, con la finalidad expresada en el Artículo 1º de la presente.

ARTÍCULO 3º Designar como integrantes de la Comisión de Preadjudicación de la Licitación Privada N° 08/2025, a los agentes, Ing. Jorge Fabián CANO, Jefe del Departamento Distribución, C.P. Agustina RODRIGUEZ, Jefe de la División Contable y la agente Laura PAREDES, Jefe División Compras, como integrantes de la Comisión de preadjudicación, y ante las ausencias de los mismos quienes sean designados como reemplazos en sus funciones.

ARTÍCULO 4º Imputar el gasto en 112.005.000.000 - Dirección Provincial de Energía en las partidas presupuestarias 293, 299, 272, 243 y 296 de la UGG 2582 y UGC 2500 del presente Ejercicio.

ARTÍCULO 5º Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

DISPOSICIÓN DPE N° 0695/25



ES COPIA FIEL
SPINATTO MAXIMILIANO
Mesa de Entradas
Dirección Provincial de Energía



ING. R. ADRIAN BELLEI
Director A/C
Dirección Provincial de Energía



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA



LICITACIÓN PRIVADA

Nº 08/2025

Pliego de Bases y Condiciones
Expte E- 165/2025.

Anexo I – DISPOSICIÓN DPE Nº 0695/25

**ASUNTO: “ADQUISICIÓN DE MATERIALES
ELÉCTRICOS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN –
DEPARTAMENTO DISTRIBUCIÓN”**

PRESUPUESTO OFICIAL:

\$ 53.865.000,00.-

Mes base ABRIL 2025

LUGAR DE APERTURA:

**DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA –
LASSERRE Nº 218 – USHUAIA – TIERRA DEL
FUEGO.**

DIA DE APERTURA:

29/08/2025

HORA: 12:00

DIRECCIÓN:

LASSERRE 218

CP: 9410 - USHUAIA

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO

Dirección
Provincial
de Energía

ES COPIA FIEL

SPINATO MAXIMILIANO
Mesa de Entradas
Dirección Provincial de Energía


ING. R. ADRIAN BELLEI
Director A/C
Dirección Provincial de Energía



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA



ANEXO I – DISPOSICIÓN DPE N°

0695/25

CLÁUSULAS GENERALES:

La sola presentación de la oferta, implica la aceptación lisa y llana del régimen legal indicado en este pliego, con la declaración expresa de conocimiento y aceptación de las condiciones particulares y generales que rigen en el presente acto, conforme lo establecido en la Ley Provincial 1015, Decretos Provinciales N° 674/2011 y Resolución O.P.C. N° 58/2021 reglamentarios de las contrataciones y sus textos deben considerarse parte del presente.

Cualquier modificación en la formulación de las propuestas, que estén en pugna con las condiciones establecidas en el presente pliego, será de ningún valor y efecto, subsistiendo éstas en la forma establecida en la presente contratación.

CLÁSULAS PARTICULARES:

1°) OBJETO:

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN - DEPARTAMENTO DISTRIBUCIÓN CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS”.

2°) APERTURA DE OFERTAS:

Se realizará en el División Compras de la Dirección Provincial de Energía - Lasserre N° 218 - (9410) Ushuaia - Provincia de Tierra del Fuego - el día 29 de AGOSTO de 2025 a las 12:00 horas.

Las ofertas se presentarán en el lugar de apertura, hasta la fecha y hora indicadas.

LAS OFERTAS NO RECIBIDAS HASTA LA FECHA Y HORA DE APERTURA, EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA D.P.E., NO SERÁN CONSIDERADAS.

3°) PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL (\$ 53.865.000,00) mes base abril 2025.

4°) PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

Las propuestas se presentarán foliadas y firmadas en todas sus partes por el oferente o representante legal, se admitirán hasta el día y hora indicados en el presente Pliego, en sobre cerrado, sin membrete ni inscripción alguna, indicando en forma clara tipo de Contratación: LICITACIÓN PRIVADA N° 08/2025- día y hora de apertura 29 de AGOSTO de 2025 a las 12:00 horas.

Si el día señalado para la apertura de las propuestas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar al día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

La presentación de la oferta implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones.

5°) REQUISITOS Y CONTENIDOS DE LA OFERTA:

Las ofertas podrán ser expresadas en pesos y/o en dólares estadounidenses; para la comparación de las ofertas, se calculará los precios cotizados según el tipo de cambio vendedor que determine el Banco de la Nación Argentina al cierre del día anterior al de apertura de ofertas, conforme a lo establecido por el Decreto Provincial N° 674/2011 (Resolución O.P.C. N° 18/2021).

Las ofertas realizadas, en moneda dólares estadounidenses quedarán convertidas a moneda pesos, de acuerdo a lo narrado en el párrafo anterior, éste valor en moneda pesos es el que será considerado por la Dirección Provincial de Energía al momento de emitirse la Orden de Compra.

En todos los casos se indicará marca, modelo, tipo, procedencia, estado, folletería, datos técnicos y todo dato conducente a clarificar los productos que se ofrecen.

Se deberá adjuntar a la oferta económica:

- Pliego completo firmado, con sello comercial y/o aclaración del Proponente o representante legal.
- Comprobante original de Garantía de oferta.
- Formulario Oficial de Propuesta, provisto por la DPE o similar Según Anexo II del presente Pliego.
- Certificado de Inscripción de ARCA.
- Poder de representación de persona física o jurídica.
- Copia certificada del estatuto o contrato social que acredite la representación legal de la persona jurídica.
- Copia del DNI del firmante.
- Copia Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la AREF Provincia (vigente).
- Copia Certificado de Registro de Proveedores del estado (PROTDF) – (vigente).
- Libre deuda de la D.P.E. del domicilio declarado en la oferta, (sólo firmas radicadas en Ushuaia).

5.1) RECHAZO DE OFERTAS (Punto 51 del artículo 34 del Decreto Provincial N° 674/2011).



ES COPIA FIEL

ING. R. ADRIAN BELLEI
Director A/C




PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA

0695/25

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA



Sin perjuicio de otras causales que puedan establecerse en los pliegos de bases y condiciones, serán rechazadas por inadmisibles las ofertas:

- a) Condicionadas o que se aparten de las bases de la contratación
- b) Que no estén firmadas por el oferente.
- c) Que estuvieran escritas con lápiz.
- d) Formuladas por firmas suspendidas al momento de la apertura de los sobres.
- e) Aquellas inscriptas en rubros que no guarden relación con los elementos o servicios pedidos.
- f) Que careciera de la garantía de oferta o la misma no se encuentre constituida de acuerdo al PByC.
- g) Que tuviera raspaduras, enmiendas o interlíneas en el precio, cantidad, plazo de entrega o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato, y no estuvieren debidamente salvadas.
- h) Las que carecieran del pliego de bases y condiciones y especificaciones técnicas.
- i) Las que presenten únicamente la planilla de cómputo y presupuesto.
- j) Las que no se ajusten al Plazo de entrega establecido en el pliego de Bases y Condiciones.
- k) Las que no se ajusten a las condiciones de pago establecidas en el pliego de bases y condiciones.
- l) Que incurriera en otras causales de inadmisibilidad que expresa y fundadamente el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales hubieren previsto como tales.
- m) las que no se ajusten a las Especificaciones Técnicas del PByC.

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Si hubiera observaciones, se dejará constancia en el Acta de apertura para su posterior análisis.

5°2) Aquellas ofertas que contengan deficiencias insustanciales, deberán ser subsanadas dentro del plazo de dos (2) días hábiles, bajo apercibimiento de ser desestimadas, conforme lo dispuesto en el artículo 4° (Subsanación de Deficiencias) de la Ley Provincial N° 1015.

La resolución que determine el rechazo de una oferta será inapelable y no podrá ser objeto de impugnación alguna por parte del oferente.

6°) MANTENIMIENTO DE OFERTA (Art. 47° Decreto Reglamentario 674/2011):

Los proponentes se obligarán a mantener sus ofertas por el término de TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS a contar de la fecha de apertura.

La obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará automáticamente por períodos de quince (15) días corridos hasta un máximo de sesenta (60) días corridos adicionales, salvo que el oferente notificará fehacientemente la D.P.E. su decisión de desistir de la misma con no menos de dos (2) días hábiles de antelación al vencimiento de un periodo determinado.

La comunicación de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo periodo dentro del plazo señalado no importará la pérdida de la garantía de oferta. El plazo total de mantenimiento de la oferta será de noventa (90) días corridos en caso de no formularse la renuncia antedicha en tiempo y forma.

Cuando por la urgencia, naturaleza o importancia de la compra y/o contratación, circunstancias estas, que deberán estar justificadas en las actuaciones respectivas, fuere necesario fijar un término distinto del indicado, regirá el plazo que a tal efecto se establezca en las cláusulas particulares.

Si en la compra y/o contratación respectiva se formulara impugnación de acuerdo con lo previsto en el punto 61, el plazo de mantenimiento de las propuestas presentadas en la misma se considerará automáticamente ampliando en cinco (5) días hábiles.

Vencido el plazo fijado sin haberse efectuado adjudicación, la oferta caducará, salvo que se obtuviere prórroga del proponente.

7°) DESESTIMIENTO DE OFERTA - PENALIDADES.

El desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido en el punto anterior, acarreará la pérdida de la garantía de oferta. En caso de desistimiento parcial, esa garantía se perderá en forma proporcional. Dicha situación, Dará lugar a las sanciones previstas en los puntos 7 al 17 apartado Sanciones del Artículo N° 34 del Decreto Provincial N° 674/2011.

8°) INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES:

Todo proveedor deberá contar con la inscripción vigente en el Registro de Proveedores (PROTDF) al momento de concretar la compra y/o contratación en actividad acorde a la oferta a la que licita.

9°) ATRIBUCIONES DEL ESTADO (artículo N° 31 Ley Provincial N° 1015 - Revocación del procedimiento):

Ni la venta de los pliegos, ni la recepción y apertura de Ofertas, ni el informe de Preadjudicación obligan a la Dirección Provincial de Energía a adjudicar, pudiendo el mismo rechazar todas las ofertas presentadas, si a su exclusivo juicio, aquellas no satisfacen el interés público e incluso por razones presupuestarias y/o financieras y/o económicas.

Asimismo, la Dirección Provincial de Energía podrá declarar fracasada la Licitación Pública y/o Privada con anterioridad a la adjudicación sin derecho a reclamo alguno por parte de los proponentes u oferentes.

Ninguna de las situaciones referidas en este artículo dará a los oferentes derecho alguno a reclamo, compensación y/o reposición de los gastos efectuados, con la sola excepción de la devolución de las garantías constituidas.



ES COPIA FIEL

Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes

Mesa de Entradas
Dirección Provincial de Energía


Director A/C
Dirección Provincial de Energía



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA



10°) ERROR EVIDENTE EN LAS OFERTAS:

Si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado. En caso de error evidente, denunciado por el oferente antes de la adjudicación y debidamente comprobado, a juicio del organismo licitante, se desestimará la oferta sin aplicación de penalidades.

11°) EMPATE DE OFERTAS:

Se considera que existe igualdad de precios si la diferencia no supera el dos por ciento (2%) del menor precio. En caso de igualdad de precios, la preadjudicación recaerá en la propuesta que ofrezca el servicio de mejor calidad, si ello surgiera de las características especificadas en la oferta. De lo contrario, se solicitará a los respectivos proponentes que, por escrito y dentro del término de tres (3) días hábiles, formulen una mejora de precios. El silencio del oferente, vencido este plazo, se entenderá como mantenimiento de la oferta original.

Las propuestas que en su consecuencia se presenten serán abiertas en el lugar, día y hora establecidos en el requerimiento, labrándose el acta pertinente.

De continuar la paridad de ofertas se adjudicará por sorteo.

12°) PREADJUDICACIÓN:

La comisión de preadjudicación tendrá facultades para solicitar la información que considere de importancia para la confección del informe, como también para requerir subsanación de defectos formales, conforme las pautas dispuestas en el artículo 4° de la Ley Provincial N°1015.

La comisión se expedirá determinando un orden de mérito entre las ofertas que se ajusten a las bases de contratación, a fin de realizar la preadjudicación.

La preadjudicación deberá recaer en la propuesta que, ajustada a las bases de contratación, sea la más conveniente en relación al precio, calidad, plazo de entrega y características de los bienes cotizados.

Se rechazarán las ofertas, no solo por inadmisibilidad, en los supuestos que no se ajusten al pliego, sino también, cuando en base a fundamentos técnicos de la comisión de preadjudicación, las presentaciones efectuadas y/o los antecedentes del oferente permitan concluir fundadamente que no estará en condiciones de cumplir la prestación y/o servicio a contratar.

13°) PREADJUDICACIÓN PARCIALES:

13.1 En cualquier estado del trámite, previo a la adjudicación, se podrá dejar sin efecto la licitación, rechazar toda o parte de las propuestas, así como preadjudicar todos o alguno de los renglones licitados.

13.2 Para preadjudicar parte de un renglón, deberá requerirse previa conformidad del oferente.

14°) IMPUGNACIÓN A LA PREADJUDICACIÓN:

Los oferentes podrán formular impugnación fundada a la Preadjudicación dentro de los dos (2) días hábiles contados a partir de la notificación formal del acto administrativo de Preadjudicación.

Las impugnaciones serán resueltas por la autoridad competente para aprobar la contratación en decisión que no podrá ser posterior a la de la adjudicación.

Sin perjuicio de las acciones legales a que pudieran dar lugar las impugnaciones totalmente infundadas, éstas podrán ser consideradas como infracción y harán pasible al responsable de sanciones.

15°) ADJUDICACIÓN:

Los Ítems cotizados que componen las ofertas presentadas serán adjudicados ítem por ítem según el resultado del análisis Administrativo, Técnico y Económico elaborado por la Comisión de Preadjudicación nombrada por la D.P.E. para tal fin.

Para preadjudicar la contratación o aceptar la oferta en los casos de contratación directa, es condición necesaria contar con inscripción vigente en el Registro de Proveedores (PROTDF), a excepción de los casos comprendidos en el punto 5c. del Decreto Reglamentario N° 674/2011.

Cumplidas las etapas precedentes, la autoridad competente suscribirá el acto administrativo de adjudicación dentro del plazo de mantenimiento de la oferta según lo dispuesto en el punto 47 y la comunicación a que se refiere el punto 64 del Decreto Reglamentario N° 674/2011.

La adjudicación será comunicada al interesado, dentro de los cinco (5) días hábiles de establecida. El instrumento respaldatorio de dicha adjudicación será el contrato o la orden de compra conformada por el organismo licitante, constituyendo esa comunicación certificada, cualquiera fuere la fecha de su recepción, la orden para cumplimentar el compromiso en las condiciones estipuladas.

Vencido dicho plazo sin que se hubiese efectuado la comunicación, el interesado podrá requerirla por cualquier medio fehaciente. Si el organismo licitante no remitiese la comunicación al recurrente dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, el oferente, a su consideración podrá hacer caducar la oferta comunicándolo al organismo licitante por medio fehaciente.

ES COPIA FIEL

ADRIAN BELLEI
Director A/C
Dirección Provincial de Energía





PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA

0695/25

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA



El incumplimiento del plazo de comunicación de la adjudicación, hace que no pueda exigirse al proponente el cumplimiento de la orden de compra, aún en el caso de que la adjudicación haya sido efectuada dentro del plazo de mantenimiento de la propuesta.

16°) GARANTIAS:

a) GARANTÍA DE OFERTA:

El Oferente deberá conformar la garantía de oferta del UNO POR CIENTO (1%) del valor total de la oferta y deberá presentarse al momento de la apertura y entregada junto con la Propuesta y constituida de acuerdo a lo establecido en la cláusula 17°) de las presentes Cláusulas Particulares.

b) GARANTÍA DE ADJUDICACION:

El Adjudicatario deberá conformar la garantía de Adjudicación del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto adjudicado y deberá ser entregada o depositada dentro de los ocho (8) hábiles días posteriores al recibo de la comunicación de adjudicación y constituidas de acuerdo a lo establecido en la cláusula 17°) de las presentes Cláusulas Particulares.

17°) FORMAS DE CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍAS:

a) Mediante depósito en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, en la cuenta corriente N° 1710037-9, CBU N°: 2680000601080171003799, acompañando comprobante pertinente.

b) En cheque certificado o giro, contra una entidad bancaria del lugar donde se realiza la licitación. El organismo depositará el cheque o giro dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

c) En títulos aforados a su valor nominal, de la deuda pública nacional, bonos del Tesoro emitidos por el Estado, bonos hipotecarios a cargo del Banco Central de la República Argentina, o cualquier otro valor similar nacional, Provincial o Municipal siempre que estos dos últimos coticen oficialmente en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. En caso de ejecución de los valores a que se refiere este apartado, se formulará cargo por los gastos que ella ocasione y por la diferencia que resultare si se liquidare bajo la par. El eventual excedente queda sujeto a las disposiciones de los puntos 29° y 30° del Decreto Reglamentario N° 674/2011.

d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción del organismo licitante.

e) Mediante la afectación de créditos que el proponente o adjudicatario tenga liquidados y al cobro en organismos de la Administración Provincial, a cuyo efecto el interesado deberá presentar a la fecha de la constitución de la garantía la certificación pertinente.

f) Con pagaré sin protesto suscripto por quienes tengan el uso de la razón social o actúan con poder suficiente del adjudicatario, por un monto que no supere el 10% del límite previsto para la contratación directa de PESOS TREINTA Y UN MILLONES (\$ 31.000.000,00) – hasta PESOS TRES MILLONES CIENTO MIL (\$ 3.100.000,00).

g) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, cuyas cláusulas no se opongan a las prescripciones de este reglamento, a favor de la Dirección Provincial de Energía.

18°) FALTA DE INTEGRACIÓN DE GARANTÍA:

Al adjudicatario que no integre la garantía de adjudicación dentro del término de ocho (8) días hábiles de recibida la comunicación de adjudicación, se le rescindirá el Contrato y/o Orden de Compra, con la pérdida de la garantía de oferta. Dicha situación dará lugar a las sanciones que correspondiere.

19°) SUSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA. (art. 26° - Decreto N° 674/2011.).

El cumplimiento de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía, exime al interesado de esta obligación, salvo el caso de rechazo, en que se aplicará el punto anterior.

20°) DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS:

Para el caso de los oferentes que no resultaran adjudicatarios, la Garantía de Oferta será devuelta a solicitud de los mismos con posterioridad a la adjudicación.

Para el caso del oferente adjudicado las Garantías de Oferta y Adjudicación le serán devueltas a solicitud del mismo una vez resuelta la provisión.

En los casos en que luego de notificar a los oferentes la adjudicación no solicitaran la devolución o retirasen las garantías a su tiempo, podrán reclamar su devolución dentro de un plazo de un (1) año a contar de la fecha de dicha notificación.

La falta de presentación dentro del plazo señalado por parte del titular del derecho, implicará la renuncia tácita del mismo a favor de la D.P.E., y será aceptada por la autoridad competente al ordenar el ingreso patrimonial de lo que constituyere la garantía. Cuando la garantía haya sido constituida mediante pagaré, éste se destruirá al término de dicho plazo.

21°) LUGAR DE ENTREGA DE LA MERCADERIA:

Central Termoelectrica Ushuaia en calle Perito Francisco Moreno N° 2792 – Ushuaia (C.P. 9410) - Provincia de Tierra del Fuego de Lunes a Viernes en el horario de 8:00 a 14:00.



ES COPIA FIEL

SPINATTO MAXIMILIANO

ING. R. ADRIAN BELLEI

Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos

Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA

0695/25

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA



22°) PLAZO DE ENTREGA:

22.1. El plazo de entrega será de TREINTA (30) días corridos contados a partir de recibido conforme la Orden de Compra.

22.2. El adjudicatario podrá reducir el presente plazo de entrega en beneficio de la DPE en función de la disponibilidad de la mercadería.

22.3. Se podrán realizar entregas parciales hasta tanto se culmine la entrega total de los ítems adjudicados, dichas entregas deberán realizarse dentro del plazo estipulado en el punto 22.1.

23°) AMPLIACIÓN DE PLAZO

El adjudicatario podrá solicitar prórroga del término contractual de entrega antes del vencimiento del mismo. El organismo licitante, deberá resolver el pedido dentro de los diez (10) días hábiles de presentado, y en caso de silencio se tendrá por concedido.

De este derecho sólo podrá hacer uso el adjudicatario en dos (2) oportunidades como máximo y el total de las prórrogas no podrá exceder, en ningún caso, de un término equivalente al fijado primitivamente para el cumplimiento del contrato.

24°) AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

La D.P.E., tendrá derecho a: Aumentar o disminuir hasta un veinte por ciento (20%) el total adjudicado, en las condiciones y precios pactados. Ese porcentaje podrá incidir tanto en la entrega total como en las entregas parciales. (Punto N° 67 Decreto Provincial N° 674/11).

25°) CARGA TRANSPORTE Y DESCARGA

25.1 La entrega de la mercadería correrá por cuenta y cargo de la firma adjudicataria.

25.2 La descarga en depósitos correrá por cuenta de la adjudicataria y deberá realizarse en:

Central Termoeléctrica Ushuaia en calle Perito Francisco Moreno N° 2792 – Ushuaia (C.P. 9410) Provincia de Tierra del Fuego de Lunes a Viernes en el horario de 8:00 a 14:00.

25.3 Cualquier gasto que deba afrontar la DPE relacionado con la descarga de la mercadería en destino será descontado al adjudicatario de la facturación correspondiente.

26°) MULTA POR MORA EN LA ENTREGA DEL MATERIAL:

Las prórrogas concedidas, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora en el cumplimiento del contrato, a excepción de aquellos cuyas causas no fueren atribuibles al proveedor, las cuales deberán fundamentarse debidamente.

La multa será de uno por ciento (1%) del valor de lo satisfecho fuera del término originario del contrato por cada siete (7) días hábiles de atraso o fracción mayor de 3 (tres) días. Para el cómputo de los plazos, para la aplicación de multa por mora, no serán considerados el día de comunicación, ni el día del cumplimiento del suministro.

La autoridad de aplicación podrá juzgar los elementos justificativos que aporte el proveedor al efecto de la no aplicación de la multa.

27°) PLAZO PARA LA CONFORMIDAD DEFINITIVA:

La conformidad definitiva se otorgará dentro de los cinco (5) días hábiles de la entrega de los elementos o de prestados los servicios, o del plazo que se fije en las cláusulas particulares cuando los análisis o pruebas especiales que corresponda efectuar sobrepasen aquel término.

28°) FACTURACIÓN:

28.1 Al tratarse de operaciones desde el territorio continental al Área Aduanera Especial establecida por Ley N° 19.640, procede la emisión de facturas Letra "E" pudiéndose expresarse los valores consignados en Pesos o moneda extranjera indistintamente.

27.2 Para el caso de Proveedores asentados en la Provincia de Tierra del Fuego corresponderá la presentación de facturas Letra "A".

29°) I.V.A.:

La Dirección Provincial de Energía se encuentra frente al IVA como Responsable Inscripto y amparada en los beneficios de la Ley N°19.640 por lo que las mercaderías y servicios remitidos a la Provincia de Tierra del Fuego quedan enmarcadas en provisiones de tipo Exportación por lo que no corresponde facturar dicho concepto.

30°) PAGO:

La cancelación de las facturas se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles a contar de la fecha en la cual, según lo establecido en el punto 86 y 88 del Decreto 674/2011, se certifique o se produjere la conformidad de las provisiones respectivas.

Si las facturas fueran presentadas con posterioridad a la fecha de conformidad definitiva, el plazo para el pago será computado desde la presentación de las mismas. El término fijado se interrumpirá si existieren observaciones sobre la documentación pertinente u otros trámites a cumplir imputables al acreedor.

El proveedor podrá solicitar "pronto pago", siempre y cuando las disponibilidades de fondos así lo permitan. La Tesorería General o el organismo responsable de la administración de fondos permanentes o de afectación



ES COPIA FIEL

Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos

Mesa de Entradas
Dirección Provincial de Energía

ING. R. ADRIAN BELLEI
Director A/C
Dirección Provincial de Energía




PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

0695/25



específica, podrá hacer efectiva la orden de pago antes del plazo señalado en el primer párrafo siempre que el proveedor o contratista así lo solicite y preste expresa conformidad de que se le efectúe un descuento, aplicando proporcionalmente con el vencimiento de la obligación la tasa que fija el Banco de la Nación Argentina para operaciones crediticias similares, por el tiempo que falte para el vencimiento de pago. El pago, en el caso de aquellas ofertas que hayan sido presentadas en moneda dólares estadounidenses, se realizará en pesos y de acuerdo al valor determinado en el acto de apertura.

Para los adjudicatarios establecidos fuera de la Provincia de Tierra del Fuego los pagos se efectivizarán a través de transferencia Bancaria (vía MEP) con gastos a cargo del Adjudicatario.

La D.P.E. actuará como Agente de Retención del Impuesto a los Ingresos Brutos (Artículo 7 - Código Fiscal), por consiguiente, se deberá presentar junto a la factura, para el caso de encontrarse inscripto en la Provincia, el Certificado de Cumplimiento Fiscal (Libre deuda de Ingresos Brutos) emitido por la AREF de Tierra del Fuego.

31°) DOMICILIOS.

Los domicilios constituidos en la oferta serán válidos para el diligenciamiento de notificaciones, judiciales y/o extrajudiciales, referentes al presente procedimiento.

32°) FUERO LEGAL


Para todos los efectos legales que se desprendan de la presente contratación, los oferentes se someterán a la competencia y jurisdicción de los tribunales Ordinarios de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Distrito Judicial Sur.

Dirección
Provincial
de Energía

ING. R. ADRIAN BELLEI
Director A/C
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

SPINATTO MAXIMILIANO
Mesa de Entradas
Dirección Provincial de Energía



Dirección Provincial de Energía
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Licitación Privada Nro. 00008/2025
Pieza Administrativa N° 165 Letra E Año 2025 Ámbito 2501
RAF 25 Direccion Provincial de Energía

Fecha: 30/07/25 Apertura: 29/8/2025 12:00

Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T:Teléfono:
Correo electrónico:

Notas de Pedidos Relacionadas: 2025/25 12 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	Seccionador Eléctrico. Unidad			
>>	SEGUN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTA DPE-ET-MAT0035 - REV 00	21.00		
2	INTERRUPTORES SECCIONADORES FUSIBLES 500V 630A. UNIDAD			
>>	SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS DPE - ET - MAT0026.	30.00		
3	Conjunto Terminal Termocontraible para cable tripolar. Unidad			
>>	SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS DPE - ET - MAT0009.	10.00		
4	TERMINALES OJAL 10 MM. UNIDAD			
>>	Terminal Cobre Estañado 10mm Ojal 5/16".	500.00		
5	TERMINALES DE OJAL 16 MM. UNIDAD			
>>	TERMINAL OJAL DE COBRE ESTAÑADO 16MM2 OJAL 3/8".	500.00		
6	TERMINALES DE OJAL 25 MM. UNIDAD			
>>	TERMINAL OJAL DE COBRE ESTAÑADO 25MM2 OJAL 3/8".	500.00		
7	TERMINAL UN ORIFICIO TUBO LARGO 35 mm2. UNIDAD			
>>	TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO 35MM2 OJAL 3/8"	300.00		
	ALTO2.1 CM			
	ANCHO2.1 CM			
	PROFUNDIDAD4.2 CM			
	PESO50 G			
	PESO CON EMPAQUE50 G			
	ANCHO21 MM			
	SECCIÓN DE CONDUCTOR35 MM2			
	MATERIALCOBRE ESTAÑADO			
	TIPO TERMINALOJAL			
	COLORVERDE			
8	ALAMBRE ALUMINIO. UNIDAD			
>>	ALAMBRE DE ALUMINIO 4 MM.	25.00		
	ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR			
	•CALIBRE AWG #6			
	•DIAMETRO 4 MM			

ES COPIA FIEL
SPINATTO MAXIMILIANO
Mesa de Entradas
Dirección Provincial de Energía

ING. R. ADRIAN BELLEI
Director A/C
Dirección Provincial de Energía



Dirección Provincial de Energía
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización


Licitación Privada Nro. 00008/2025
Pieza Administrativa N° 165 Letra E Año 2025 Ámbito 2501
RAF 25 Direccion Provincial de Energia

Fecha: 30/07/25 Apertura: 29/8/2025 12:00

Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T:Teléfono:
Correo electrónico:

Notas de Pedidos Relacionadas: 2025/25 12 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	- NORMAS: ASTM B609. - CARACTERÍSTICAS - ALAMBRE DESNUDO DE ALUMINIO PURO DE DIÁMETRO CALIBRADO, FABRICADO PARA USO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA COMO CONEXIÓN ELÉCTRICA O SUJECCIÓN DE CABLES.			
9	Terminal Ojal Cobre Estañado 4 mm. Unidad			
>>	TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO 4MM2 OJAL 5/16"	300.00		
10	Terminal Ojal Cobre Estañado 6 mm. Unidad			
>>	TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO 6MM2 OJAL 5/16"	300.00		
11	MANGUITO DE EMPALME 4 mm2. Unidad			
>>	MANGUITO DE EMPALME DE 4 MM2	200.00		
12	MANGUITO DE EMPALME 6 mm2. Unidad			
>>	MANGUITO DE EMPALME 6 MM2	200.00		
13	MANGUITO DE EMPALME 10 mm2. Unidad			
>>	MANGUITO DE EMPALME 10 MM2	300.00		
14	MANGUITO DE EMPALME 10 mm2 DOBLE INDENTACIÓN. Unidad			
>>	MANGUITO DE EMPALMEN 10 MM2 DOBLE INDENTACIÓN	300.00		
15	MANGUITO DE EMPALME 16 mm2. Unidad			
>>	MANGUITO DE EMPALME 16 MM2	300.00		
16	MANGUITO DE EMPALME 16 mm2 DOBLE INDENTACIÓN. Unidad			
>>	MANGUITO DE EMPALME16 MM2 DOBLE INDENTACIÓN	300.00		
17	Terminal Termocontraible 1.1kv - 4x4 A 4x16. Unidad			
>>	TERMINAL TERMOCONTRAIBLE 1.1 KV - 4X4 MM2 A 4X16 MM2	100.00		
18	Terminal Termocontraible 1.1kv - 3 x 25 + 16 hasta 3 x 50 + 25. Unidad			
>>	TERMINAL TERMOCONTRAIBLE 1.1 KV - 3X25+16 MM2 - 3X50+25 MM2	100.00		



ES COPIA FIEL
SPINATTO MAXIMILIANO
Mesa de Entradas
Dirección Provincial de Energía

ING. R. ADRIAN BELLEI
Director A/C
Dirección Provincial de Energía



Dirección Provincial de Energía
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Licitación Privada Nro. 00008/2025
Pieza Administrativa N° 165 Letra E Año 2025 Ámbito 2501
RAF 25 Direccion Provincial de Energia

Fecha: 30/07/25 Apertura: 29/8/2025 12:00

Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T:Teléfono:
Correo electrónico:


Notas de Pedidos Relacionadas: 2025/25 12 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
19	Terminal Termocontraible 1.1kv - 3 x 70 + 35 hasta 3 x 150 + 70. Unidad			
>>	TERMINAL TERMOCONTRAIBLE 1.1 KV - 3X70+35 MM2 A 3X150+70 MM2	100.00		
20	TUBO TERMOCONTRAIBLE 12 MM A 6 MM. UNIDAD			
>>	TURBO TERMOCONTRAIBLE 12 MM A 6 MM	200.00		
21	TUBO TERMOCONTRAIBLE 25,4 MM A 12,7 MM. UNIDAD			
>>	TUBO TERMOCONTRAIBLE 25,4 MM A 12,7 MM	100.00		
22	Portafusible. Unidad			
>>	SECCIONADOR BAJO CARGA TRIPOLAR 160 A CON BASE PORTA FUSIBLE NH-01.	5.00		
23	tubo termocontraible para aislación. Unidad			
>>	TERMOCONTRAIBLE PARED MEDIA C/ADHESIVO 40 A 12 MM. SEGÚN ESPECIFICACION TÉCNICA ADJUNTA DPE - ET - MAT0051.	100.00		
24	cinta aisladora x 20 mts. unidad			
>>	ESPECIFICACIONES TECNICAS	2000.00		
	CINTA AISLANTE DE VINILO MULTIPROPÓSITO Y RETARDANTE A LA LLAMA. ESTÁ DISEÑADA PARA FUNCIONAR A TEMPERATURAS AMBIENTE DE HASTA 90 °C. LA CINTA SE ADAPTA PARA APLICACIONES EN CLIMAS FRÍOS HASTA 0 °C. TIENE EXCELENTE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, LA HUMEDAD, LOS ÁLCALIS, EL ÁCIDO, LA CORROSIÓN DEL COBRE Y A LAS CONDICIONES VARIANTES CLIMÁTICAS. LA COMBINACIÓN DE UN RESPALDO DE PVC ELÁSTICO Y ADHESIVO SENSITIVO A LA PRESIÓN A BASE DE CAUCHO PROPORCIONA PROTECCIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA CON UN ABULTAMIENTO MÍNIMO. ADECUADA PARA ENTORNOS RESIDENCIALES, COMERCIALES Y DE FABRICACIÓN (OEM). ES UNA CINTA AISLANTE CERTIFICADA POR CSA Y LISTADA POR UL. ANCHO: 19 MM ESPESOR: 0,15 MM LONGITUD: 20 METROS COLOR: NEGRO PACK: 10 UNIDADES DE 20 MTS C/U			



ES COPIA FIEL
SPINATTO MAXIMILIANO
Mesa de Entradas
Dirección Provincial de Energía

ING. B. ADRIAN BELLEI
Director A/C
Dirección Provincial de Energía



Dirección Provincial de Energía
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Licitación Privada Nro. 00008/2025
Pieza Administrativa N° 165 Letra E Año 2025 Ámbito 2501
RAF 25 Direccion Provincial de Energia

Fecha: 30/07/25 Apertura: 29/8/2025 12:00

Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T:Teléfono:
Correo electrónico:

Notas de Pedidos Relacionadas: 2025/25 12 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
25	Cinta Aisladora Autovulcanizante. UNIDAD			
>>	ESPECIFICACIONES TECNICAS	500.00		
	LA CINTA DE CAUCHO ETILENO-PROPILENO (EPR) AUTOSOLDABLE ES MUY ELÁSTICA Y TENAZ. SU AUTOSOLDABILIDAD PROVOCA QUE AL POCO TIEMPO DE ESTAR BAJO SU PROPIA TENSIÓN, LA CINTA SE AUTOFUNDE PARA FORMAR UN SOLO BLOQUE. ASÍ EVITA LA ENTRADA DE HUMEDAD POR SU GRAN PRESIÓN HACIA EL CABLE.			
	LARGO: 4,57MT			
	ESPESOR: 0,76MM			
	ANCHO: 19MM			
	PESO: 0,090KG			
	NORMA: CUMPLE CON ASTM D-4388			
	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: > 1,7 MPA			
	ELONGACIÓN: > 1000%			
	RIGIDEZ DIELECTRICA: > 40 KV/MM			
	TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO: 90°C			
	TEMPERATURA DE EMERGENCIA: 130°C			
	MEDIDAS PARA EMBALAJE: 9 X 9 X 2 CM			
	COLOR: NEGRO			
26	Silica gel para transformador electrico. unidad			
>>	SEGUN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTA DPE-ET-MAT0057 - REV 00	50.00		
	-			

Memo (Sin Memo Asociado)

TOTAL :\$


Son Pesos:

Firma y Sello Responsable



ES COPIA FIEL
SPINATTO MAXIMILIANO
Mesa de Entradas
Dirección Provincial de Energía

ING. R. ADRIAN BELLEI
Director A/C
Dirección Provincial de Energía



Dirección Provincial de Energía
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Licitación Privada Nro. 00008/2025
Pieza Administrativa N° 165 Letra E Año 2025 Ámbito 2501
RAF 25 Dirección Provincial de Energía

Fecha: 30/07/25 Apertura: 29/8/2025 12:00

Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T.:Teléfono:
Correo electrónico:

Notas de Pedidos Relacionadas: 2025/25 12 -


Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
-------	-------------	----------	--------------	---------

Los precios deberán expresarse en pesos hasta dos decimales (\$_____)

Forma de Pago	SEGÚN CLÁUSULA 30° DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
Plazo de Entrega:	SEGÚN CLÁUSULA 22° DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
Mantenimiento de Oferta:	SEGÚN CLÁUSULA 6° DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
Lugar de Entrega:	SEGÚN CLÁUSULA 21° DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
Recepción de Sobres Cerrados hasta:	29/08/2025- 12:00 HS
Domicilio de presentación de ofertas:	Lasserre N° 218-(9410) Ushuaia- T.D.F.
Domicilio de apertura de ofertas:	Lasserre N° 218-(9410) Ushuaia- T.D.F.
Vigencia del Contrato:	
Garantía de Oferta:	SEGÚN CLÁUSULA 16° a) DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
Requiere Muestra:	No
Flete a Cargo	SEGÚN CLÁUSULA 25° DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

ES COPIA FIEL

SPINATTO MAXIMILIANO
Mesa de Entradas
Dirección Provincial de Energía



ING. R. ADRIAN BELLEI
Director A/C
Dirección Provincial de Energía

		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		
SECCIONADOR CUCHILLA - 15 KV.				
Elaboró 0695 / 25	Visó	Emitió	REV: 00	DPE - ET - MAT0035
Fecha de Vigencia: 05-10-2018			Pág. 1 de 1	

SECCIONADOR CUCHILLA DE 15 KV.

Características generales.

Los seccionadores cuchillas serán unipolares de 15 KV, para ser utilizados en redes eléctricas de 13.2 KV.

Características de diseño y construcción.

Las partes conductivas de los seccionadores cuchillas deberán ser de cobre estañado y además deberán poseer aisladores de porcelana o resina cicloalifatica. Los herrajes de montaje y sujeción de los seccionadores cuchillas deberán ser galvanizados en caliente.

Planilla de datos técnicos y garantizados.

Los materiales de cada una de las piezas de los seccionadores cuchillas responderán a lo indicado en la planilla de datos técnicos y garantizados.

	DESCRIPCIÓN.	UNIDAD	VALOR ESPECIFICADO (**)	VALOR GARANTIZADO (*)
1	Fabricante			
2	Tensión nominal de servicio	KV	13,2	
3	Tensión máxima de servicio	KV	15+/-0,5	
4	Intensidad de corriente nominal	A	600	
5	Nivel de aislación BIL	KA	95	
6	Corriente de Cto. Cto (1 seg)	KA	16	
7	Corriente de Cto. Cto (Cresta)	KA	40	
8	Accionamiento		A pértiga	

Referencia:

- (*) A indicar por el Oferente;
- (**) Valores de cumplimiento obligatorio


Requisitos adicionales.

Cada seccionador cuchilla llevará grabado en forma indeleble los siguientes datos:

- Marca del Fabricante (sigla o logotipo);
- Modelo o tipo.


Ing. Jorge Fabián CANO
Jefe de Depto. Distribución
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
SPINATTO MAXIMILIANO
Mesa de Entradas
Dirección Provincial de Energía

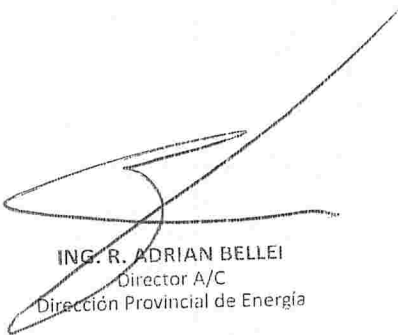
ING. R. ADRIAN BELLEI
Director A/C
Dirección Provincial de Energía

			ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	
SECCIONADOR FUSIBLE NH DE BAJA TENSIÓN – A.P.R. – 630 A.			DPE - ET - MAT0026	
Elaboró	Visó	Emitió	REV: 00	
0695	/25			
Fecha de Vigencia: 14-09-2020			Pág. 1 de 2	

SECCIONADOR FUSIBLE NH DE BAJA TENSIÓN – A.P.R. - 630 A.

Características generales.

Los seccionadores fusibles serán unipolares con una capacidad de hasta 630 A, los cuales se emplearán para la protección y seccionamiento de redes aéreas preensambladas de baja tensión. El cual será accionado y operado manualmente por medio de pértiga.

Los seccionadores fusibles estarán diseñados y contruidos para ser usados indistintamente con fusibles NH de alta capacidad de ruptura (A.P.R.) tamaño 01 y 02 en tensiones nominales de hasta 500 V - 50 Hz.

Características de diseño y construcción.

Los seccionadores fusibles contarán con un alojamiento para cartucho fusible (protección) donde se alojara cámaras apaga chispas, además estará equipado por una tapa rebatible la cual contara con pestañas para la fijación de los fusibles, led luminoso de operación de fusible. Los seccionadores serán aptos para conexión de cables a través de terminales.

Las partes aislantes como la carcaza donde se alojara el fusible y tapa porta fusible serán fabricadas en material termo rígido reforzado con fibra de vidrio, resistente al impacto, envejecimiento prematuro por exposición a la radiación ultravioleta y a las sollicitaciones térmicas/mecánicas propias del servicio.

La tornillería a utilizarse para el armado del seccionador fusible, podrán ser de bronce o latón, de igual o mayor resistencia mecánica que los de acero.

Normas de referencia.

Los seccionadores unipolares y los fusibles, deberán cumplir las Normas que se detallan a continuación:

- IEC 60408:1972 "Low-voltage air-break switches, air-break disconnectors, air-break switch-diconnectors and fuse-combination units".
- IEC 60269-1:2006 "Low-voltage fuses - Part 1: General requirements".
- DIN 43620:1984 "Low-voltage high-rupturing-capacity fuses with blade contacts; LV HRC fuse links for 500 and 660 V a.c. and 440 V d.c."

Planilla de datos técnicos y garantizados.

ITEM	DESCRIPCIÓN.	UNIDAD	VALOR ESPECIFICADO (**)	VALOR GARANTIZADO (*)
1	Norma a la que se debe ajustar	-	IEC 60408:1972	
2	Fabricante	-		
3	Tensión nominal de servicio	V	500	
4	Nivel de aislación	V	1000	
5	Frecuencia	Hz	50	
6	Corriente de servicio con fusibles	A	630	
7	Corriente de breve duración (1 seg)	kA	12	
8	Corriente dinámica (cresta)	kA	50	
9	Capacidad de interrupción	kA	100	
10	Resistencia a la tracción	daN	125	
11	Material aislante	-	Termorigido reforzado	
12	Peso completo	Kg	2	
13	Accionamiento		Pértiga	

Referencia:

(*) A indicar por el Oferente;

(**) Valores de cumplimiento obligatorio

ES COPIA FIEL

SPINATTO MAXIMILIANO
Mesa de Entradas
Dirección Provincial de Energía

ING. R. ADRIAN BELLEI
Director A/C
Dirección Provincial de Energía

Ing. Jorge Fabián CANO
Jefe de Depto. Distribución
Dirección Provincial de Energía

			ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SECCIONADOR FUSIBLE NH DE BAJA Tensión - A.P.R. 630 A.		Dirección Provincial de Energía FOLIO 15 Juego A. e I.D.A.S.
Elaboró	Visó	Emitió	REV: 00	DPE - ET - MAT0026	
0695 / 25			Fecha de Vigencia: 14-09-2020		Pág. 2 de 2 FOLIO 83 Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

El oferente deberá completar la planilla de datos técnicos garantizados, correspondientes a los materiales propuestos, caso contrario se desestimara la oferta.

Requisitos adicionales.

Cada seccionador fusible llevará grabado en forma indeleble los siguientes datos:

- Marca del Fabricante (sigla o logotipo);
- Modelo o tipo.

Ing. Jorge Fabián CANO
Jefe de Depto. Distribución
Dirección Provincial de Energía

ING. R. ADRIAN BELLEI
Director A/C
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

SPINATO MAXIMILIANO
Mesa de Entradas
Dirección Provincial de Energía



ESPECIFICACION TECNICA

BOTELLA TERMINAL DE MEDIA TENSION

FOLIO

15 KV.

11

11

11

11

11

11

11

Elaboró

Visó

Emitió

REV: 00

DPE - ET - MAT0009

0695/25

Fecha de Vigencia: 05-10-2018

Pág. 1 de 2

11

11

11

11

11

11

BOTELLA TERMINAL DE MEDIA TENSION – 15 KV.

Características generales.

Las botellas terminales de media tensión en 13,2 kV serán para uso exterior de aislación seca con control de campo para cables de de 3 x 50 a 3 x 95 mm² aislación tipo sólida (XLPE/ERP), unipolares, tripulares con pantalla electrostática

Normas de referencia.

- IEEE 404/93 "IEEE Standard for Cable Joints for Use With Extruded Dielectric Cable Rated 5000-138 000 V and Cable Joints for Use With Laminated Dielectric Cable Rated 2500-500 000 V".
- IEEE 48/09 "IEEE Standard for Test Procedures and Requirements for Alternating-Current Cable Terminations Used on Shielded Cables Having Laminated Insulation Rated 2.5 kV through 765 kV or Extruded Insulation Rated 2.5 kV through 500 kV.
- IEC 60502 "Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)".

Requisitos.

La botella terminal de media tensión estará compuesto por tubos negro de control de esfuerzos eléctricos, tubos rojos de protección mecánica y eléctrica tipo non tracking, mastic amarillo para alivio de tensiones sobre escalón de semiconductores, mastic rojo para sello estanco de ambos extremos, trenzas de cobre estañado para puesta a tierra, abrazaderas metálicas para conectar puestas a tierra, cintas de cobre con adhesivo para sujetar pantalla electrostática, kit de limpieza.

Documentación a suministrar por el Oferente.

El Oferente deberá incluir dentro de su oferta la siguiente documentación:

- Planilla de datos técnicos garantizados.
- Copia de certificados de ensayo tipo.
- Información técnica respecto al producto.

Planillas de datos técnicos garantizados.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN.	UNIDAD	VALOR ESPECIFICADO. (**)	VALOR GARANTIZADO. (*)
1	Fabricante			
2	Origen			
3	Norma de referencia		IEEE 48/09	
4	Tipo de servicio		Continuo	
5	Tensión de servicio	kV	13,2	
6	Tensión máxima de diseño contra tierra.	kV	9,5	
7	Tensión c.a. 1 min en seco sin daño	kV _{ef}	45	
	Carga ciclica (10 ciclos mas descargas parciales en 10 secuencias de 2 hrs. de	kV _{ef}		

ES COPIA FIEL
SPINATTO MAXIMILIANO
Mesa de Entradas
Dirección Provincial de Energía

ING. R. ADRIAN BELLEI
Director A/C
Dirección Provincial de Energía

Ing. Jorge Fabián CANO
Jefe de Depto. Distribución
Dirección Provincial de Energía

Tensión de ensayo	calentamiento y 6 hrs. de enfriamiento.				
	Tensión de impulso sin aparecer descarga disrruptiva.		kV	95	
	Tensión de c.a. 6 hrs. en seco sin aparecer daño visible.		kV _{ef}	35	
	Tensión c.c. 30 min sin daño visible.		kV _{ef}	69	
	Ensayo bajo influencia de humedad, 10 hrs sin aparecer contorneo continuo.		kV		
	Parciales	De extinción	kV _{ef}	13	
		Mínima sensibilidad a 18 kV _{ef}	pC	20	
10	Largo terminal.		mm		
11	Diámetro máximo terminal		mm		
12	Peso terminal		g		
13	Mínimo tiempo de almacenamiento conservando todas sus condiciones técnicas.		años	3	

Referencia:

(*) A indicar por el Oferente;

(**) Valores de cumplimiento obligatorio

Ing. Jorge Fabián CANO
Jefe de Depto. Distribución
Dirección Provincial de Energía

ING. R. ADRIAN BELLEI
Director A/C
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FILED
SPINATTO MAXIMILIANO
Mesa de Entradas
Dirección Provincial de Energía



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

SILICA GEL PARA TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS.

Elaboró

0695/25

Visó

Emitió

REV: 00

DPE - ET - MAT0057

Fecha de Vigencia: 03-05-2024

Página 1 de 1

FOLIO 17

FOLIO 86

SILICA GEL PARA TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS.

Características generales.

La silica gel para uso en deshumificadores de transformadores presenta una superficie micro-porosa con gran capacidad de adsorción, de color blanca en esferas de 3-5 mm. Dicha silica gel tendrá una composición SiO2 nH2O, y será de libre de plomo, metales pesados y dimetil fumarato.

Planilla de datos técnicos garantizados.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR ESPECIFICADO (*)	VALOR GARANTIZADO (**)
1	Diámetro de poro promedio	nm	8 -10	
2	Superficie especifica	mm²/g	650-800	
3	Volumen de poro	ml/g	0,35-0,45	
4	Capacidad de absorción	RH=20%	≥ 11,2	
		RH=50%	≥ 29,2	
		RH=90%	≥ 37,6	
5	LOI	%	≤ 1,0	
6	PH Valve	%	4,0	
7	Resistencia especifica	Ohm * cm	≥ 5630	
8	Contenido de dióxido de silicona	%	≥ 98,5	
9	Calor especifico	KJ/Kg*°C	0,92	
10	Porcentaje de peso especifico	%	≥ 90	
11	Conductivad de calor	KJ/m*h*°C	0,63	
12	Densidad a granel	g/l	784	


Referencia:

- (*) Valores de cumplimiento obligatorio.
(**) A indicar por el Oferente.

El Oferente deberá adjuntar a su propuesta la siguiente documentación:

- Folletos y documentación con datos técnicos para la evaluación por parte de la comisión de preadjudicación.


ING. R. ADRIAN BELLEI
Director A/C
Dirección Provincial de Energía


Ing. Jorge Fabian CANO
Jefe de Depto. Distribución
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
SPINATTO MAXIMILIANO
Mesa de Entradas
Dirección Provincial de Energía